



VERSLAG VAN ONDERZOEK

Nr. onderzoek: 78/0807/20
Datum onderzoek: 21/10/2013
Aard onderzoek: ☐ Gelijkvormigheidsonderzoek ☒ periodiek onderzoek van een elektrische installatie
Type lokaal: ☐ huis ☒ appartement ☐ winkel ☐ reclamebord nr.
Plaats onderzoek: **APPARTEMENT MO.02**
Rue Jean Stasse 31-39
1060 Saint Gilles
Eigenaar: XL Immobilier SA
Installateur: Bestaand **BTW (of Ik):**
Inspecteur: De Coorde Patrick
Distributienetbeheerder: SIBELGA -nr. Compteur 517737
Onderzoek: De installatie werd gecontroleerd volgens de voorschriften van het A.R.E.I. art. 86 & 271
Dienstspanning: 3x230V
Aankomstleiding: 4x10mm²
Beveiliging: 40A
Isolatiweerstand: >1 Mohm
Aardingsweerstand: 25Ω Aardelektrode: Lus
Algemene differentieelstroominrichting: IΔn: .300.mA In: 40. A 4. p Type: A
Aantal kringen: 11x A-K (1x 2P/25A - 10x 2P/16A)+ 1x 2x1P/6A (Alarm)
Bijkomende differentieelstroominrichting: IΔn: .30.mA In: 40 A 4 p Type: A
Voor kringen nrs.: C-F (4x2P/16A).

Inbreuken

GEEN

BESLUIT


De installatie is conform met het A.R.E.I. en mag in dienst blijven.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het A.R.E.I. moet uiterlijk plaats hebben op: 21/10/2038

De Inspecteur

De Coorde Patrick



ELECTRO-TEST
Patrick DE COORDE
Inspecteur
patrick.decoorde@electro-test.be
Gem +32 479 805 944



ELECTRO-TEST
Eenheid voor elektrische installaties
Opleiding tot elektricien
Dienst Elektrische Installaties
Service Elektrische Installaties

Aankomst: 21/10/2013
8:30 uur
Aankomst: 21/10/2013
15:00 uur
Tel: 02 751.78.89
Fax: 02 751.55.09

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Nr. onderzoek: 78/0807/18
Datum onderzoek: 21/10/2013
Aard onderzoek: ☐ Gelijkvormigheidsonderzoek ☒ periodiek onderzoek van een elektrische installatie
Type lokaal: ☐ huis ☒ appartement ☐ winkel ☐ reclamebord nr.
Plaats onderzoek: **APPARTEMENT S5.01**
Rue Jean Stasse 31-39
1060 Saint Gilles
Eigenaar: XL Immobilier SA
Installateur: Bestaand BTW (of Ik):
Inspecteur: De Coorde Patrick
Distributienetbeheerder: SIBELGA -nr. Compteur 5177387
Onderzoek: De installatie werd gecontroleerd volgens de voorschriften van het A.R.E.I. art. 86 & 271
Dienstspanning: 3x230V
Aankomstleiding: 4x10mm²
Beveiliging: 40A
Isolatiweerstand: >1 Mohm
Aardingsweerstand: 25Ω Aardelektrode: Lus
Algemene differentieelstroominrichting: IΔn: .300.mA In: 40. A 4. p Type: A
Aantal kringen: 11x A-K (1x 2P/25A - 10x 2P/16A)
Bijkomende differentieelstroominrichting: IΔn: .30.mA In: 40 A 4 p Type: A
Voor kringen nrs.: C-F (4x2P/16A).

Inbreuken GEEN

BESLUIT


De installatie is conform met het A.R.E.I. en mag in dienst blijven.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het A.R.E.I. moet uiterlijk plaats hebben op: 21/10/2038

De Inspecteur

De Coorde Patrick

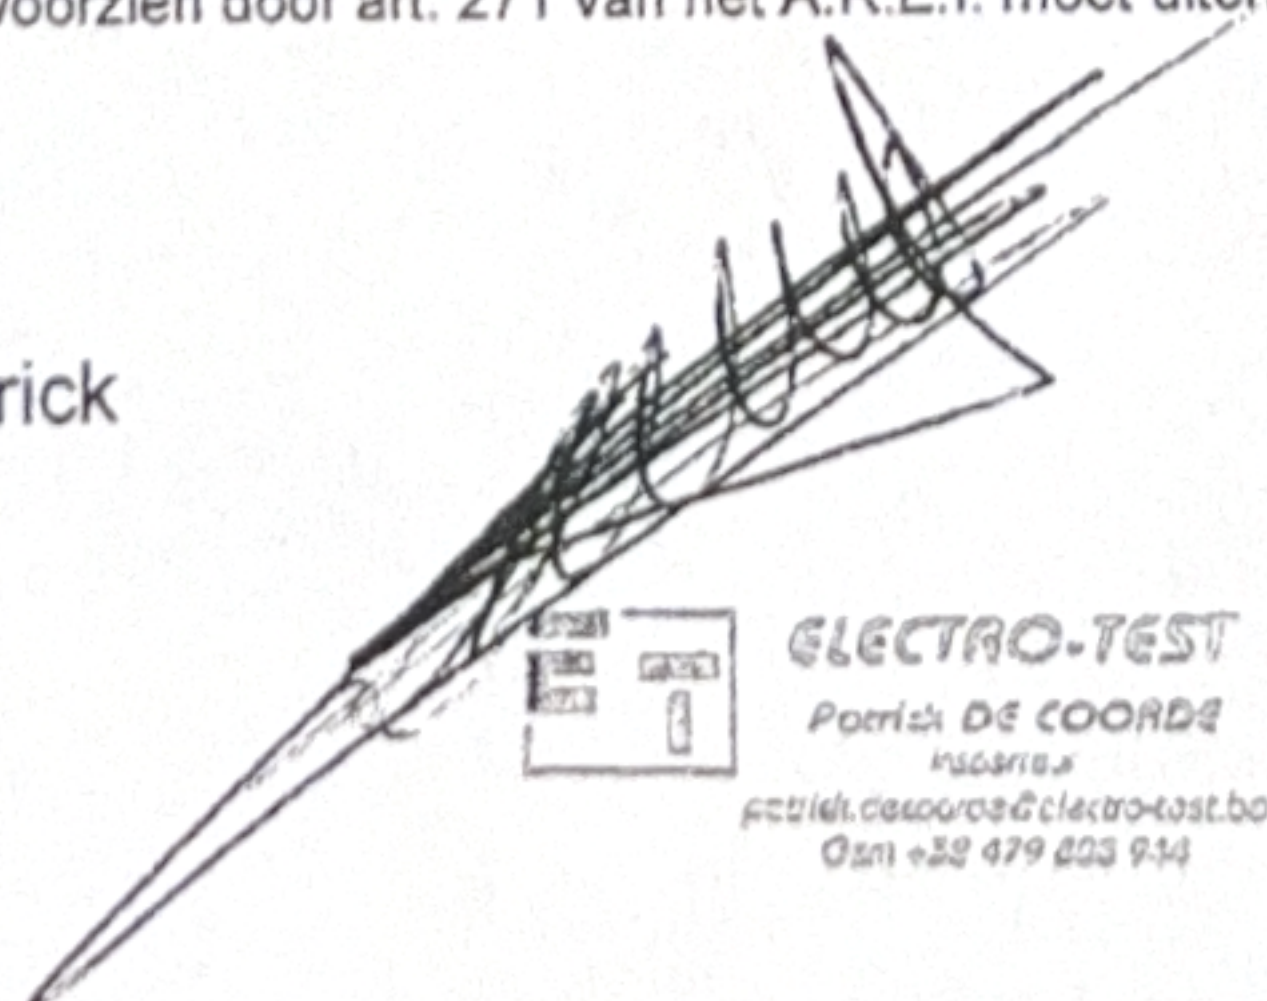
ELECTRO-TEST
Patrick DE COORDE
INSPECTEUR
patrick.decoorde@electro-test.be
02 751 78 89

056782877



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
 Ondernomingsnummer: BE 0402.726.875
 Safety, quality and environmental services

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 88 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☒ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Roel. ☐
☐

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: Logi-techniek Infra nv

BTW nr: 0871 395 639

of Identiteitskaartnr:

Stroomleverancier:

Meter nr: 5077384 stand:

Wijze van meting: ☐ dag - ☒ tweevoudig - ☐ nachttarief -

VERSLAG nr GET/2008/08106/02

Lid nr:

Installatie Naam: Stas - Jourdan

Adres: Rue J. Stas 3539/50.02

1060 Brussel

Datum onderzoek: 02/11/2006

Eigenaar of aangestelde: Tel.: 056/782878

Naam, Voornaam:

Adres:

Aanvrager: Woen De Vlieger

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard Installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ APAB ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: ant

Omschrijving aansluiting: tel. batterij Kabeltype: EVAKB Doorsnede 3x50+25 mm²

Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 15

Type aardelektrode: pen Spreidingsweerstand: 15 Ohms Algemeen isolatieniveau: 75 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) oendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

	<u>zie schema's</u>	

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Gen

Gepas: beste team welke is te wijzigen dat phosfomanier

De hoofddifferentieel werd - (ant) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 02/11/2007... evenals voor de Ingebruikname van aanzienlijke

wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS KEUR - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN

DE INSTALLATIE WAS MAG KEUR - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de

vastgestelde Inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat zij in dienst blijven

van de installatie de Inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: schema's

VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

AV 2010

Voor de directeur-generaal

Naam, Agentnr., Handtekening

R. Vandenbroucke

AVC, notaris