

Resp. client:
N° commande.
N° client: **137803**
Pers.cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: crt.fils@gmail.com

ProKo.: LS01
N° rapport : 5637289
N° rapp. prov.:
Date: 14/06/2021



Département: ELE



RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-visiteur: 459 WAGNY RUDY
Propriét. / exploit./gestionn.: Nom: [REDACTED] Adresse: Voir installation
Installat. / respons. traveaux: Nom: CRT & FILS Adresse: RUE DE L'HÔTELLERIE 75 7860 LESSINES T.V.A.: BE0685427041
Adresse installation: [REDACTED] AV VICTOR ROUSSO 110 ET4 FOREST Cabine HT - privée: -
Type installation: appartement Appareil/Install. ID:
EAN nr.: Voir schéma Fournisseur: SIBELGA Compteur: 48096381 Compteur nuit:

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Type: visite de contrôle libre ancienne installation domestique (chap. 8.4.3) Dérogat. partie 8 livre 1*: appliqué
Kies een item.

(*) En cas contrôle chap. 6.4., référ. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » : -

Date: 11/06/2021 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le 30/06/2046 Date installation: avant 01/10/1981

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: - Raccordement: - Fourreau: - Plaque d'isolat.: -
Tension nominal: 3 x 220V Protection max.: 40A Protection princip.: 20A Interr. princip.: interr. diff. général
Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: VOB nombre conduct.: 3 section: 6 mm²
Câble de raccordement au réseau: type câble: _ nombre conduct.: _ section: _ mm²
Electrode de terre: type: barres section: 16 mm²
Interrupteur Diff.: général: 4p 40A/300mA supplémentaire: 4p 40A/30mA
Schéma unifiliaire et plan de position: [REDACTED] voir annexe [REDACTED] références:
Installation exécutée conformément aux schéma et plan: en ordre État du matériel fixe ou – à pose fixe: en ordre
Ne sont pas encore placés: cuisine salle de bains chauffage central compteur de gaz compteur d'eau luminaires
Ne sont pas encore raccordé: liaison équipotentielle principale supplémentaire
Nombre de tableaux: 2 Nombre de circuits terminaux, incl. réserve: 2/10

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 56.67 MΩ Résistance de dispersion: 26.67 Ω
Bouton d'essai diff.: en ordre Boucle de défaut: en ordre Continuité PE et liaison équipotentielle: en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre
Protection contre le surintensité: en ordre Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe: en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N	Néant
I	Néant

CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,




0493 24 61 55

Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf

Installation contrôlée par :
Rudy Wagny
GSM 0493 24 61 55
rudy.wagny@ocb.be

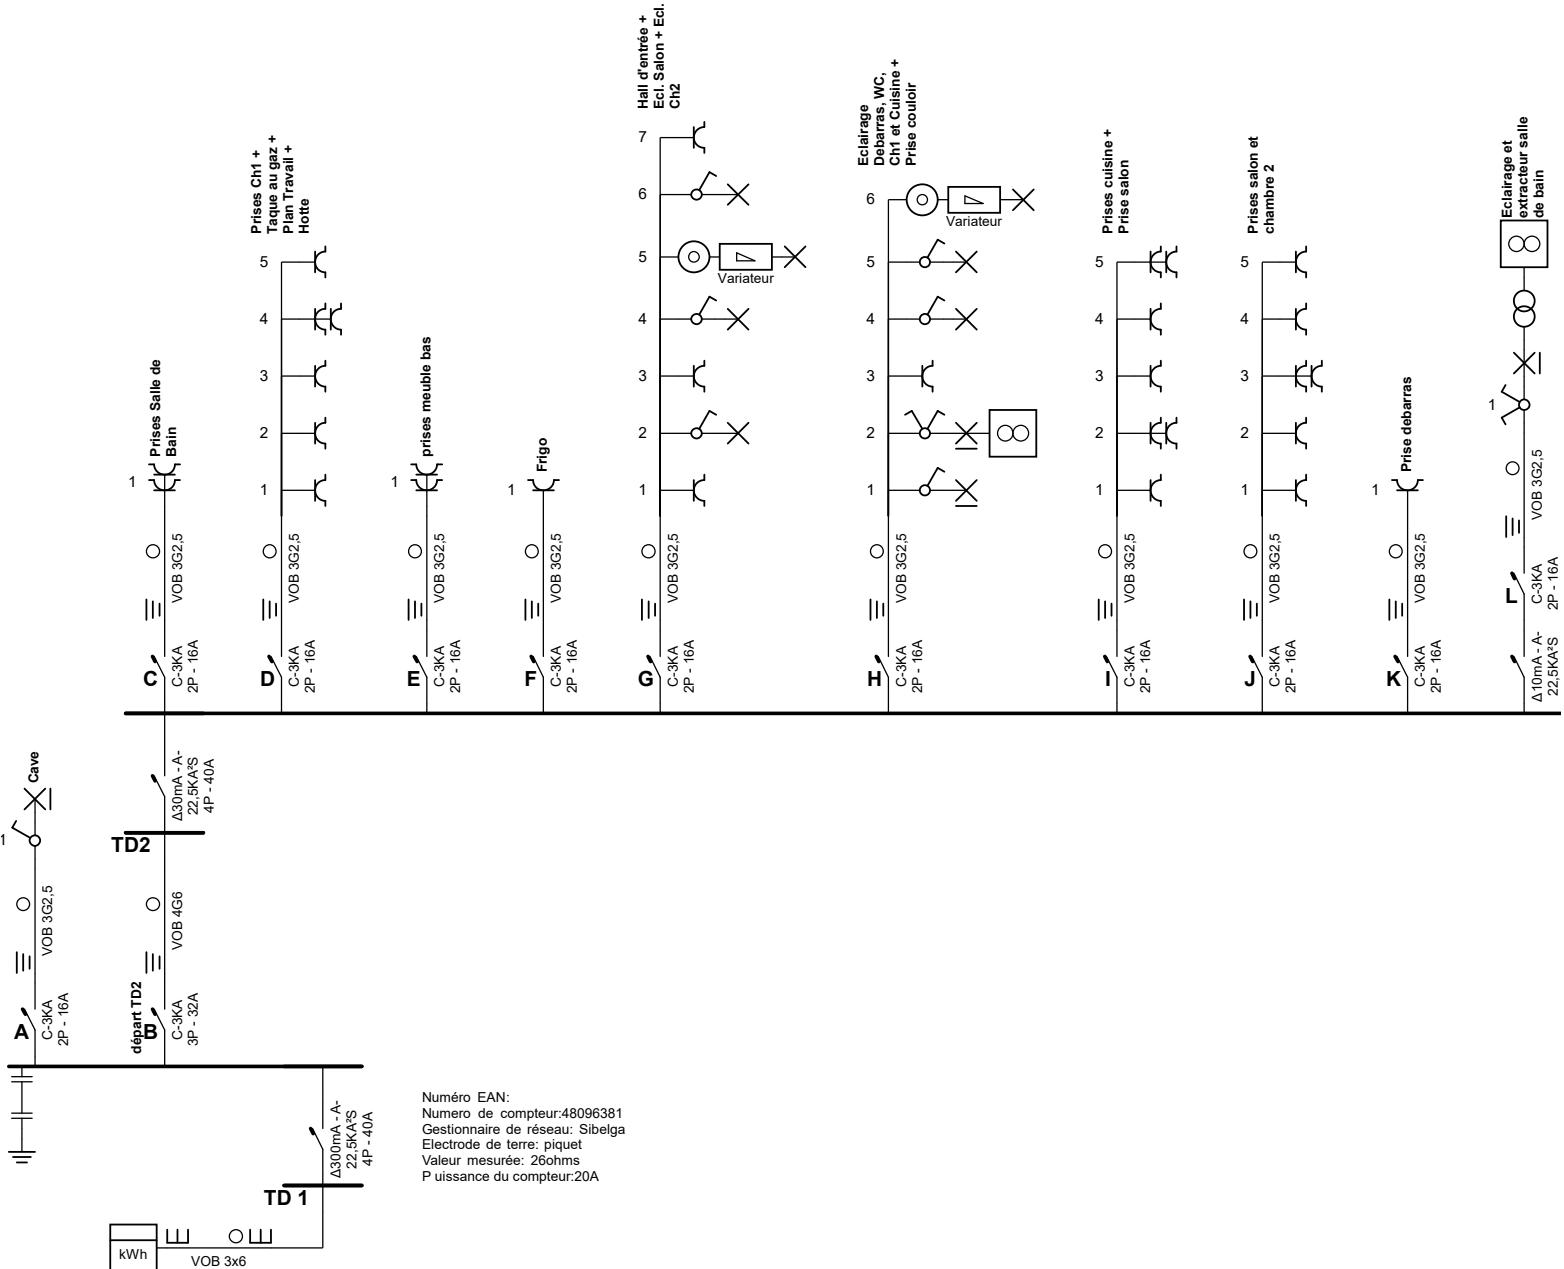Organisme agréé
 O.C.B.
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich
 Tél.: 03 451 37 00 GSM: -
 Fax: 03 451 37 10
 e-mail: dep.ele@ocb.be


Adresse de l'installation électrique
 Mme Tale Dolven
 Avenue Victor Roussel 100 Boîte 4ème étage
 1190 Forest
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: taledolven@gmail.com

Installateur
 CRT fils sprl
 Place de bastogne 7 Boîte 0
 1081 Bruxelles
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: crt.fils@gmail.com
 BE0685427041

p. 1/3
Schéma unifilaire

3 x 230V ~ 50Hz


 Le gérant
 CRT FILS SPRL

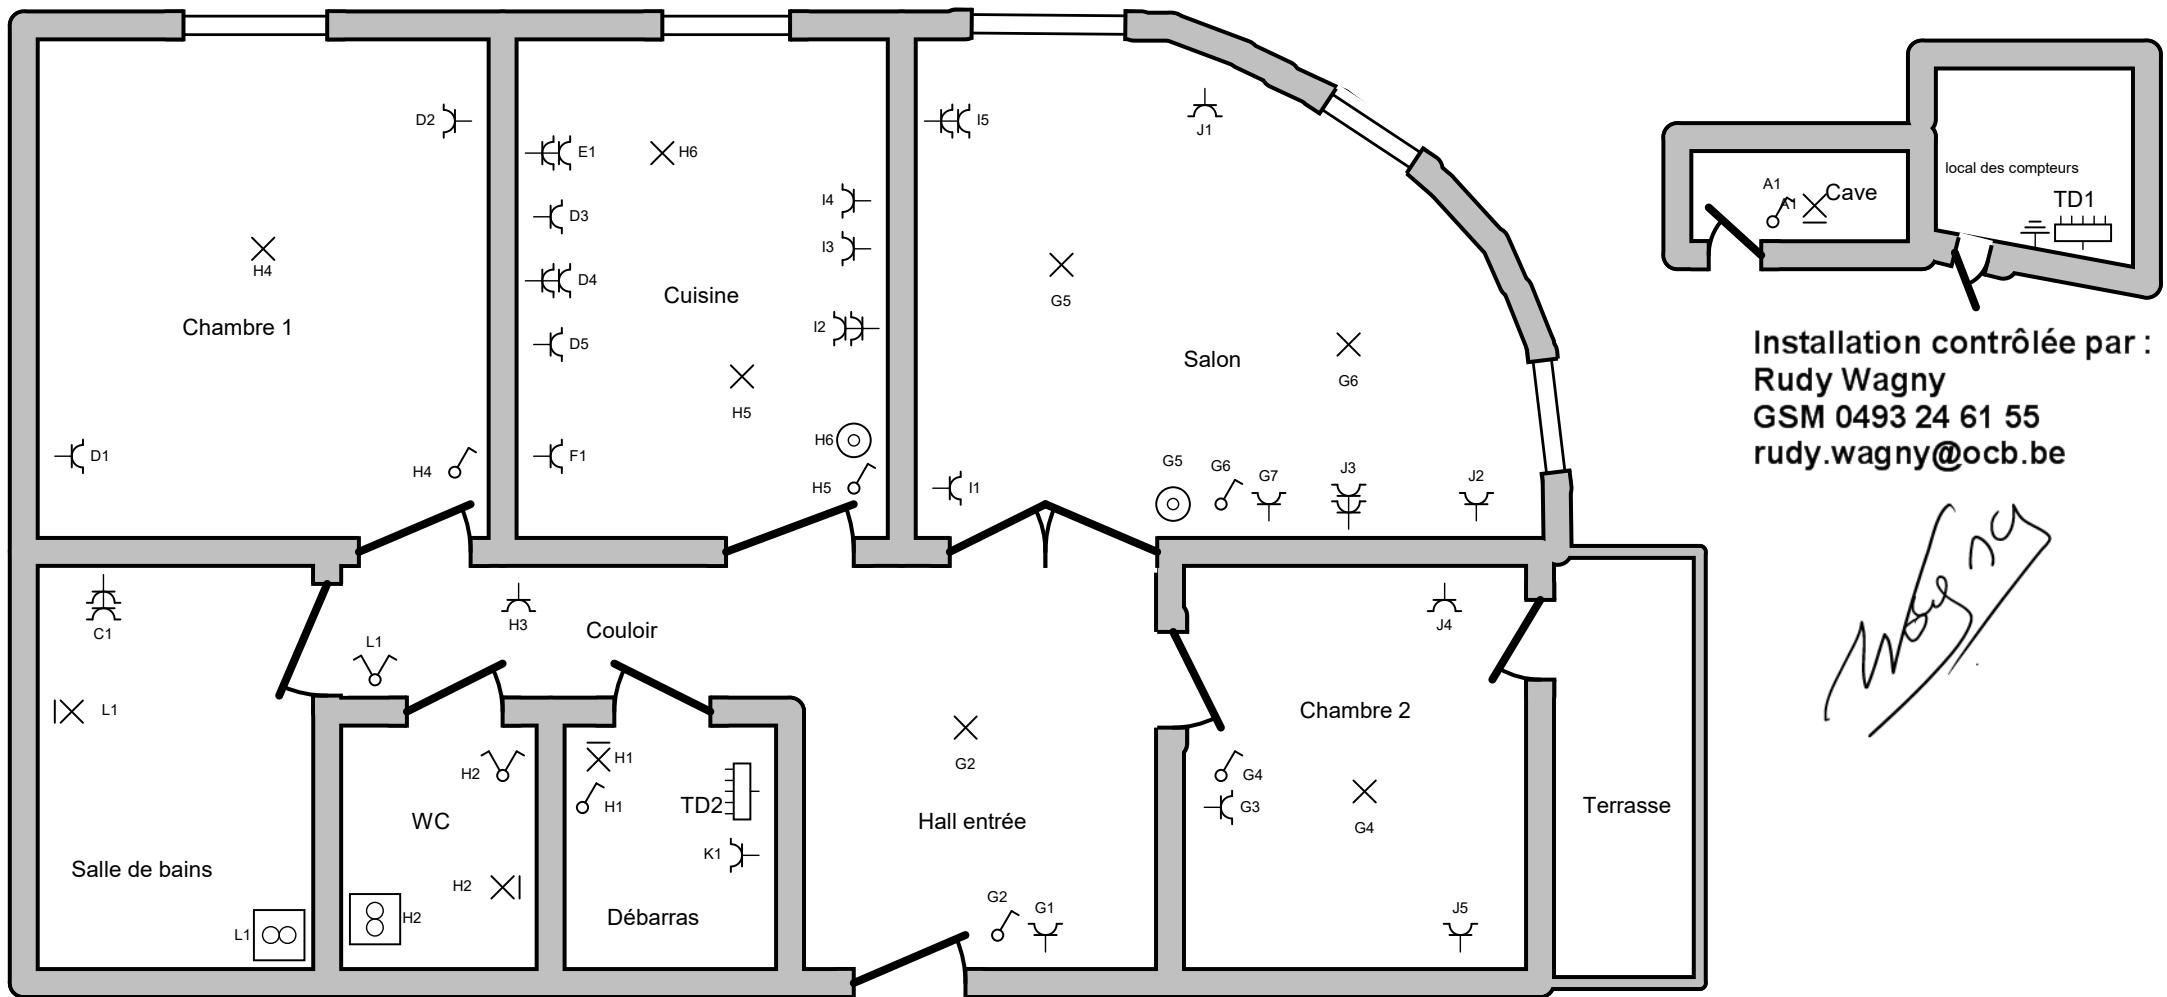

Organisme agréé
 O.C.B.
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich
 Tél.: 03 451 37 00 GSM: -
 Fax: 03 451 37 10
 e-mail: dep.ele@ocb.be

Adresse de l'installation électrique
 Mme Tale Dolven
 Avenue Victor Rousso 100 Boîte 4ème étage
 1190 Forest
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: taledolven@gmail.com

Installateur
 CRT fils sprl
 Place de bastogne 7 Boîte 0
 1081 Bruxelles
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: crt.fils@gmail.com
 BE0685427041

Handwritten signature
 Le gérant
 CRT FILS SPRL

p. 2/3
 Schéma de position
 3 x 230V ~ 50Hz

TD 1:

A: Cave

B: départ TD2

TD2:

C: Prises Salle de Bain

D: Prises Ch1 + Taque au gaz + Plan Travail + Hotte

E: prises meuble bas

F: Frigo

G: Hall d'entrée + Ecl. Salon + Ecl. Ch2

H: Eclairage Debarris, WC, Ch1 et Cuisine + Prise couloir

I: Prises cuisine + Prise salon

J: Prises salon et chambre 2

K: Prise debarris

L: Eclairage et extracteur salle de bain

Installation contrôlée par :
Rudy Wagny
GSM 0493 24 61 55
rudy.wagny@ocb.be



Organisme agréé O.C.B. Koningin Astridlaan 60 2550 Kontich Tél.: 03 451 37 00 GSM: - Fax: 03 451 37 10 e-mail: dep.ele@ocb.be	Adresse de l'installation électrique Mme Tale Dolven Avenue Victor Rousso 100 Boîte 4ème étage 1190 Forest Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: taledolven@gmail.com	Installateur CRT fils sprl Place de bastogne 7 Boîte 0 1081 Bruxelles Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: crt.fils@gmail.com BE0685427041	p. 3/3 Liste des circuits  Le gérant CRT FILS SPRL
--	--	---	---

Schéma dessiné par: