

01/12

01/12/2021 09:26:41 (UTC)

Document N°: 20210112

**ATECON s.r.l.**  
 P.le S. Bernardino 43 - 00187 Roma  
 06/7797514  
 www.atecon.it / info@atecon.it



## RAPPORT D'INSPECTION INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION ET À TRÈS BASSE

<b>Informations générales :</b>		Date du report:	01/12/2021
Support N°:	0000175	Date d'inspection:	01/12/2021
Inspecteur:	Rache Baroni	Carnet N°:	20210005
Controle suivant livre 1:	4.2 & 3., 4.4., 4.5.	Présence:	Alpha Sidermet
Devis de contrôle: Contrôle de conformité / Vérif. de contrôle			
<b>Adresse et information de contrôle :</b>			
Lieu de contrôle:	Rue du Pape 10 - 1190 FORCIST	Date de commande:	01/12/2021
Compteur N°:	5612884	Client:	ALFA SIDERMET
Date installation:	avant le 01/10/2001, à partir du 01/10/2001 et avant le 01/01/2020, à partir du 01/01/2001		
TARIF:			
Nom client:	ALFA SIDERMET	Adresse client:	
Propriétaire:		Adresse propriétaire:	
Installateur:	Alpha Sidermet	Adresse installateur:	
N° de TVA ou ICI:	009805522707		
Type de travail:	Plan		
<b>Informations générales de l'installation électrique</b>			
Tension nominale:	1 x 230V	Protection max.:	1 x 32 A
Type électrique:	Fixe	N° tableau:	1
Niveau de mise à la terre:	TT	Type interrupteur:	Interrupteur
Lignes (cables) utilisés:		2x5 + 3x25 mm²	
N° circuits:		24	
<b>Interrupteurs différentiels :</b>			
In:	15	qg:	4
40 A	30mA	Type:	A
60 A	30mA	In:	3000 A
		Type:	OK
		In:	3000 A
		Type:	OK
		In:	3000 A
		Type:	OK
<b>Description de l'installation:</b>			
Circuits protégés en 4 circuits:	Protection:		Sélectif
Général: 4 24	4 Amp/3 A		1,3A, 2,5A, 4A
Tous les circuits 4 24	4 Amp/3 A		1,3A, 2,5A, 4A
<b>Mesures, opérations et contrôles visuels:</b>			
Ra:	11,30 Ohm	Etat:	OK
Contat direct:	OK	Contat indirect:	OK
Schema correct:	OK	Liens respectés:	OK
Continuité de la terre:		OK	
Inspection visuelle gen.:		OK	
Appareils fixes:			
<b>Résultats (Instructions, remarques et notes) :</b> Voir annex			
<b>Conclusions:</b> Installation électrique est conforme aux prescriptions de livre 1 de l'NEC du 8/09/2009 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le 01/12/2026 (5-5.2). Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été vérifiés et approuvés. Les bornes d'entrée de ou des dispositifs à courant alternatif à l'origine de l'installation doivent sceller.			
<b>4 pièces jointes:</b>		Autre:	
Schémas unifilaires: OK		Plans de position: OK	
L'inspecteur: Rache Baroni		Viseur IED (art. 270):	

**ATECON s.r.l.**  
 P.le S. Bernardino 43 - 00187 Roma  
 06/7797514 - www.atecon.it

09/12/2021 - 09:26:41 (UTC)  
 Document N°: 20210112



**ATECON s.r.l.**  
 P.leon Bonaventura 43 - Suite 10  
 20138 Milano  
 Tel. 02/7707514  
 www.atecon.it / info@atecon.it



**Dati generali:**

Report N°:	000000	Data d'ispezione:	00/00/0000
Dispositivo:	Acqua Surco	Sezione N°:	00000000
Controllo secondo Loro 1:	4.2.4.3, 4.4, 4.5	Prodotto:	Alpha Riformato
Scopo di controllo:	Controllo di conformità / stato di servizio		

**Schema d'impiantazione**



Signature client

Signature tecnico

0.00

0.000000 - 0.000000 - 0.00

0.000000 - 0.000000

ATECON gold  
 Pliis Brnostrajlsam 43 - lulla 10  
 2620 Fllsgras  
 Tel: 03/770 75 14  
 www.atecon.be / info@atecon.be



**Donnees generales :**

Support N°: 000170

Date d'inspection: 02/12/2020

Inspection: Serbis Bross

Insuring N°: 00110001

Controlle selon l'art 5: 4.2.4.3, 4.4, 5.5.

Prezents: Alpha Barometre

Genre de controle: Controle de conformite / Matrie de controle

**Schéma d'implantation**



Signature client:

Signature inspecteur

3 / 10

0-220-75 - 2025-06-21 - 07

Document N°: 1400170

**ATECON sàrl**  
 Place Beaudouinplace 43 - boîte 10  
 2010 Fribourg  
 tél: 031/770 75 14  
 www.atecon.be / info@atecon.be

**Données générales :**

Support N°: 1400170

Inspecteur: André Duran

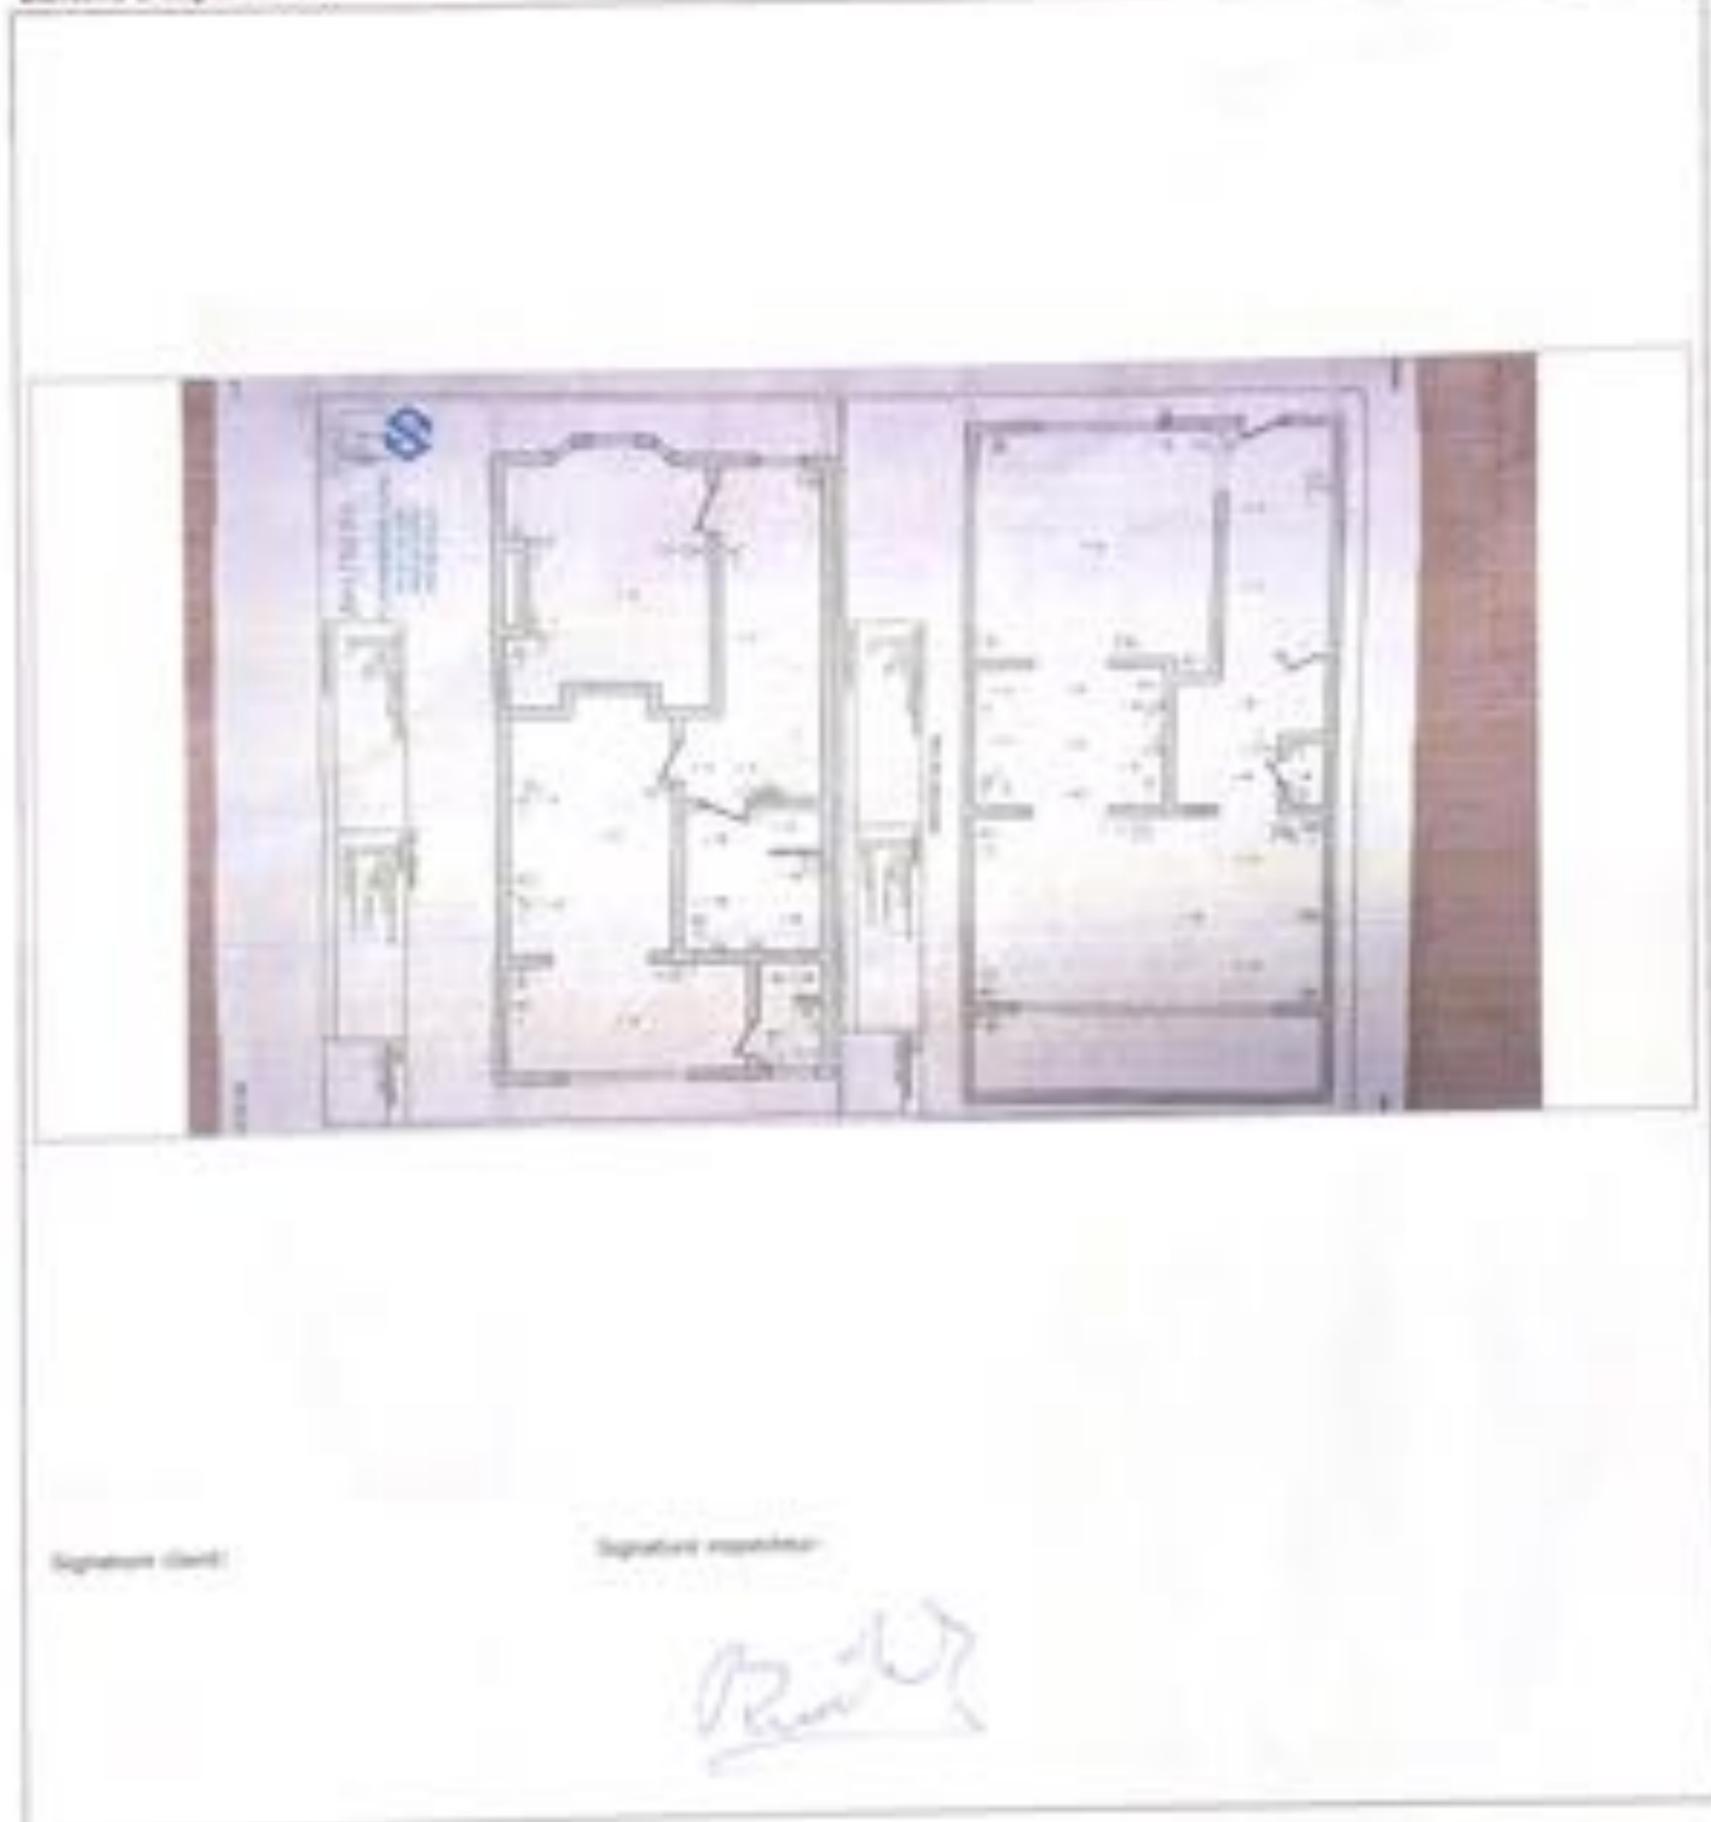
Circuit(s) concerné(s): 4.2.4.3, 5.4, 6.5

Genre de contrôle: Contrôle de conformité / Visite de contrôle

Date d'inspection: 02/12/2024

Révision N°: 20240805

Prévu: Alpha Estiments

**Schéma d'implantation**

Signature client:

Signature inspecteur:

ATECON sàrl  
 Place Beaudouinplace 43 boîte 10 - 2010 Fribourg  
 tél: 031/770 75 14 - www.atecon.be

ATECON sàrl - Bureau Suisse  
 tél: 059/86 673 533  
 www.atecon.ch - info@atecon.ch

01/2015

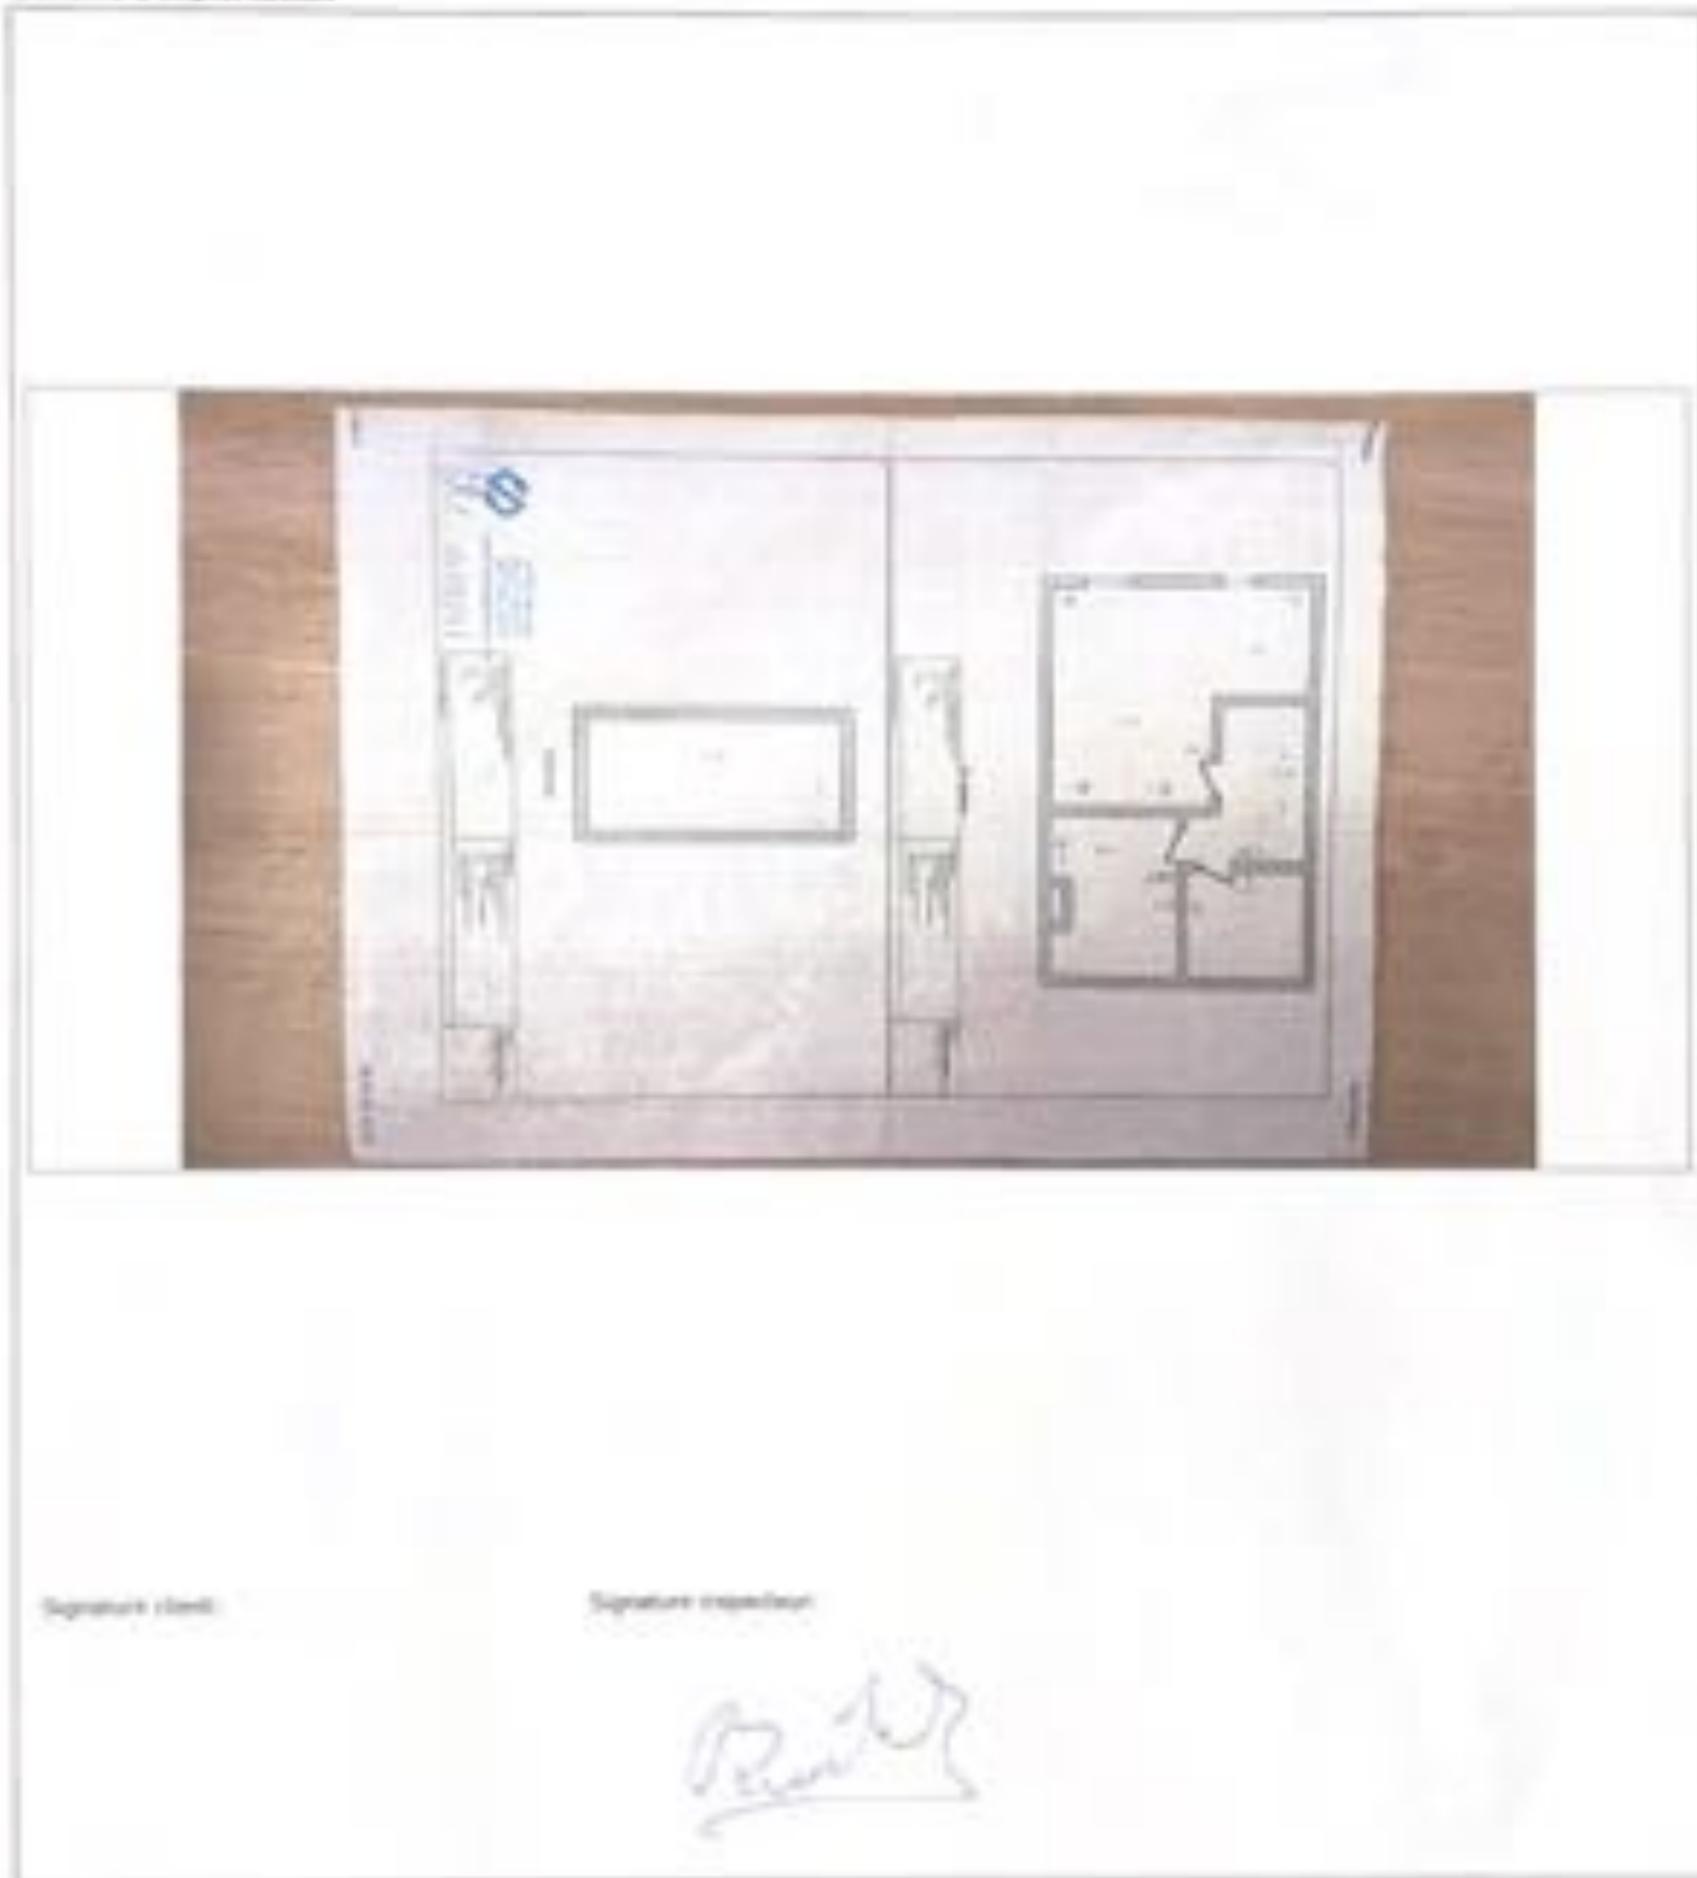
0 211 70 - 2009 08 01 - 01

Rapport N° 202110005

**ATECON sàrl**  
 Prins Boulevardplan 43 - boîte 28  
 2410 Edegem  
 Tel: 03/770 75 14  
 www.atecon.be / info@atecon.be

**Données générales :**

Rapport N°	1400115	Date d'inspection	02/12/2015
Inspecteur	Kevin Broux	Requérant N°	202110005
Code de défaut (norme)	4.2.4.2, 2.4, 4.5	Présence	Alpha Bâtiments
Nature de contrôle: Contrôle de conformité / Visite de contrôle			

**Schéma d'implantation**

Signature client:

Signature inspecteur:

ATECON sàrl  
 Prins Boulevardplan 43 boîte 28 - 2410 Edegem  
 Tel: 03 770 75 14 - www.atecon.be

BWB Services - Division Broux  
 104 Boulevard S.11 121  
 1000 Bruxelles - Belgique - Tel: 02 221 00 00